


**JE-H(ST)H
BMK ...Bd
E90**

**Halogenfreie, flammwidrige Installationskabel
für Brandmeldeanlagen mit einem Funktionserhalt
von 90 Minuten**

Verwendung:

Als Installationskabel für Brandmeldezwecke zur festen Verlegung in brandgefährdeten Bereichen mit Isolationserhalt über mind. 180 Minuten und Funktionserhalt über mind. 90 Minuten.

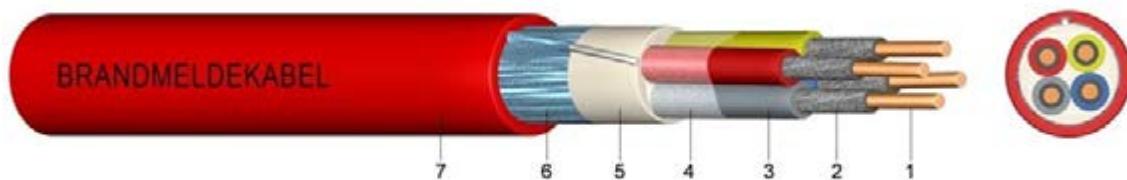

Aufbau:

- 1 Kupferleiter, blank, eindrähtig
- 2 Flammschutzbewicklung aus MICA (Glimmerband)
- 3 Aderisolation aus halogenfreiem, vernetztem Polymer, Adern zu Paaren und vier Paare zum Bündel verseilt, Bündelkennzeichnung durch Nummernkennwendel (Z) oder Ringmarkierung auf Aderisolation (Si)
- 4 Aderumwicklung aus Folie
- 5 Folienschirmung aus kunststoffkaschierter Aluminiumfolie, Beidraht 0,8mm
- 6 Außenmantel aus halogenfreiem Polymer
Farbe rot, Aufdruck Brandmeldekabel

Info:

Die Kabel erfüllen die Bedingungen der Prüfung auf Isolationserhalt nach DIN VDE 0472-814 / 8.83 über 180 min. und IEC Publik. 331 first edition 1970 auf Funktionserhalt über 90 min. nach DIN 4102-12 entsprechend VDE 0100-710 und 0100-718.

Normen:

DIN VDE 0815 (beinhaltet auch die Aderkennzeichnung)
DIN EN 60228 Klasse 1 (Leiteraufbau)
DIN VDE 0207-24

Technische Daten:

Betriebsspitzenspannung		[V]	225 Volt
Temperaturbereich	bewegt fest verlegt		-5°C bis +50°C -30°C bis +70°C
Biegeradius	bewegt	x DA	7,5
Brennverhalten	Norm		EN 50266-2-4 EN 60332-1 IEC 60332-3 Kat.C
Isolationswiderstand	Mind.	[MOhm/km]	100
Leiterschleifenwiderstand		[Ohm/km]	73,2
Betriebskapazität	max.	[nF/km]	120
Kap. Kopplung 100m	max	[pF]	200

Anzahl der Doppel-adern u. Nenndurch-messer (mm)	Kupferzahl kg/km	Isolations-wandstärke mm	Außen-durchm. ca. mm	Brandlast kWh / m	Gewicht ca. kg / km
2 x 2 x 0,8	25	1,0	12,8	0,56	177
4 x 2 x 0,8	45	1,0	16,3	0,85	284
8 x 2 x 0,8	85	1,2	20,3	1,33	447
12 x 2 x 0,8	126	1,2	23,9	1,84	615
16 x 2 x 0,8	166	1,4	26,6	2,22	756
20 x 2 x 0,8	206	1,4	29,4	2,72	921